

RISORSE IDRICHE : ACQUEDOTTI

P1- P.za Vittorio Emanuele II


P2- via Donizetti

P4- Piazzola Ecologica


P3- via Milano

- legenda:**
- P2 - P3 pozzi attivi ad uso potabile
 - P1 - pozzo inattivo
 - P4 - pozzo ad uso igienico-sanitario
 - P5 - pozzo ad uso igienico-sanitario e antincendio

Le acque del pozzo P2 vengono immesse nell'adduttrice e, prima di entrare in rete vengono sollevate. Le acque del pozzo P3 entrano direttamente in rete previa stazione di sollevamento. Le due strutture di presa sono dotate di tamponi disposti con lo scopo di isolare e mantenere separati gli acquiferi più profondi da quello superficiale, soggetto a maggior scadimento qualitativo per possibili fenomeni inquinanti provenienti direttamente dalla superficie. Alla data attuale alle due strutture non sono applicati filtri di depurazione (non ritenuti necessari). In caso di emergenza elettrica sono alimentati da gruppi elettrogeni autonomi

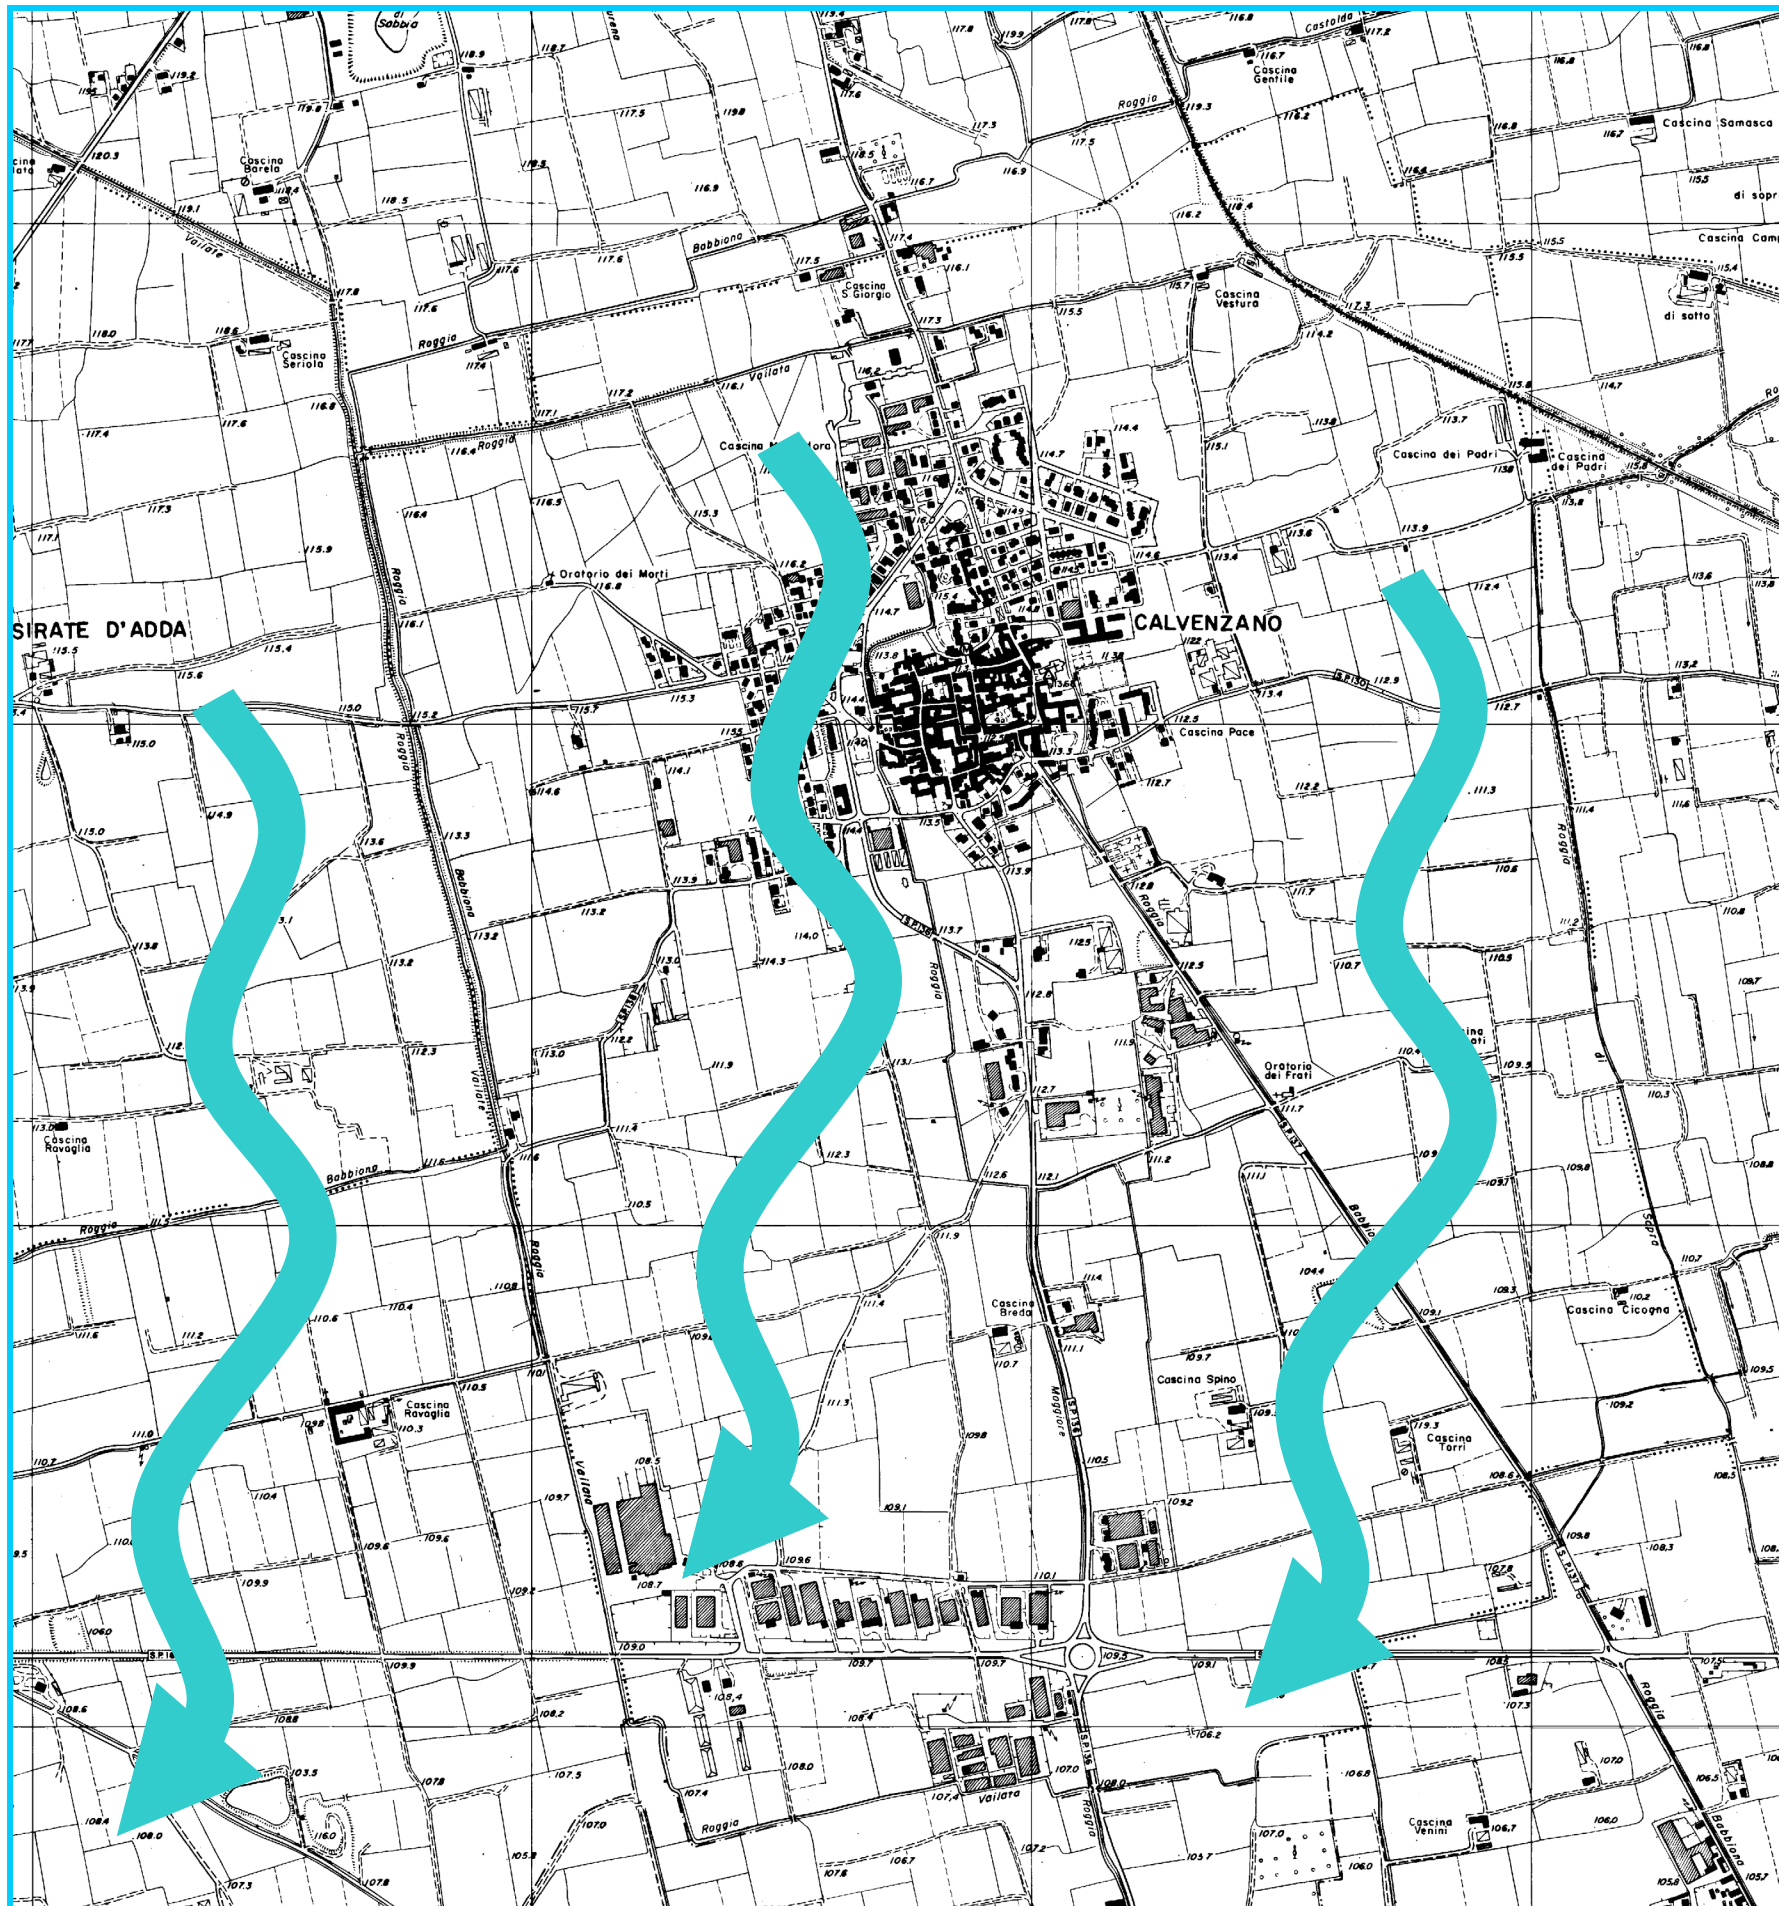

CORRIVAZIONE DELLA FALDA

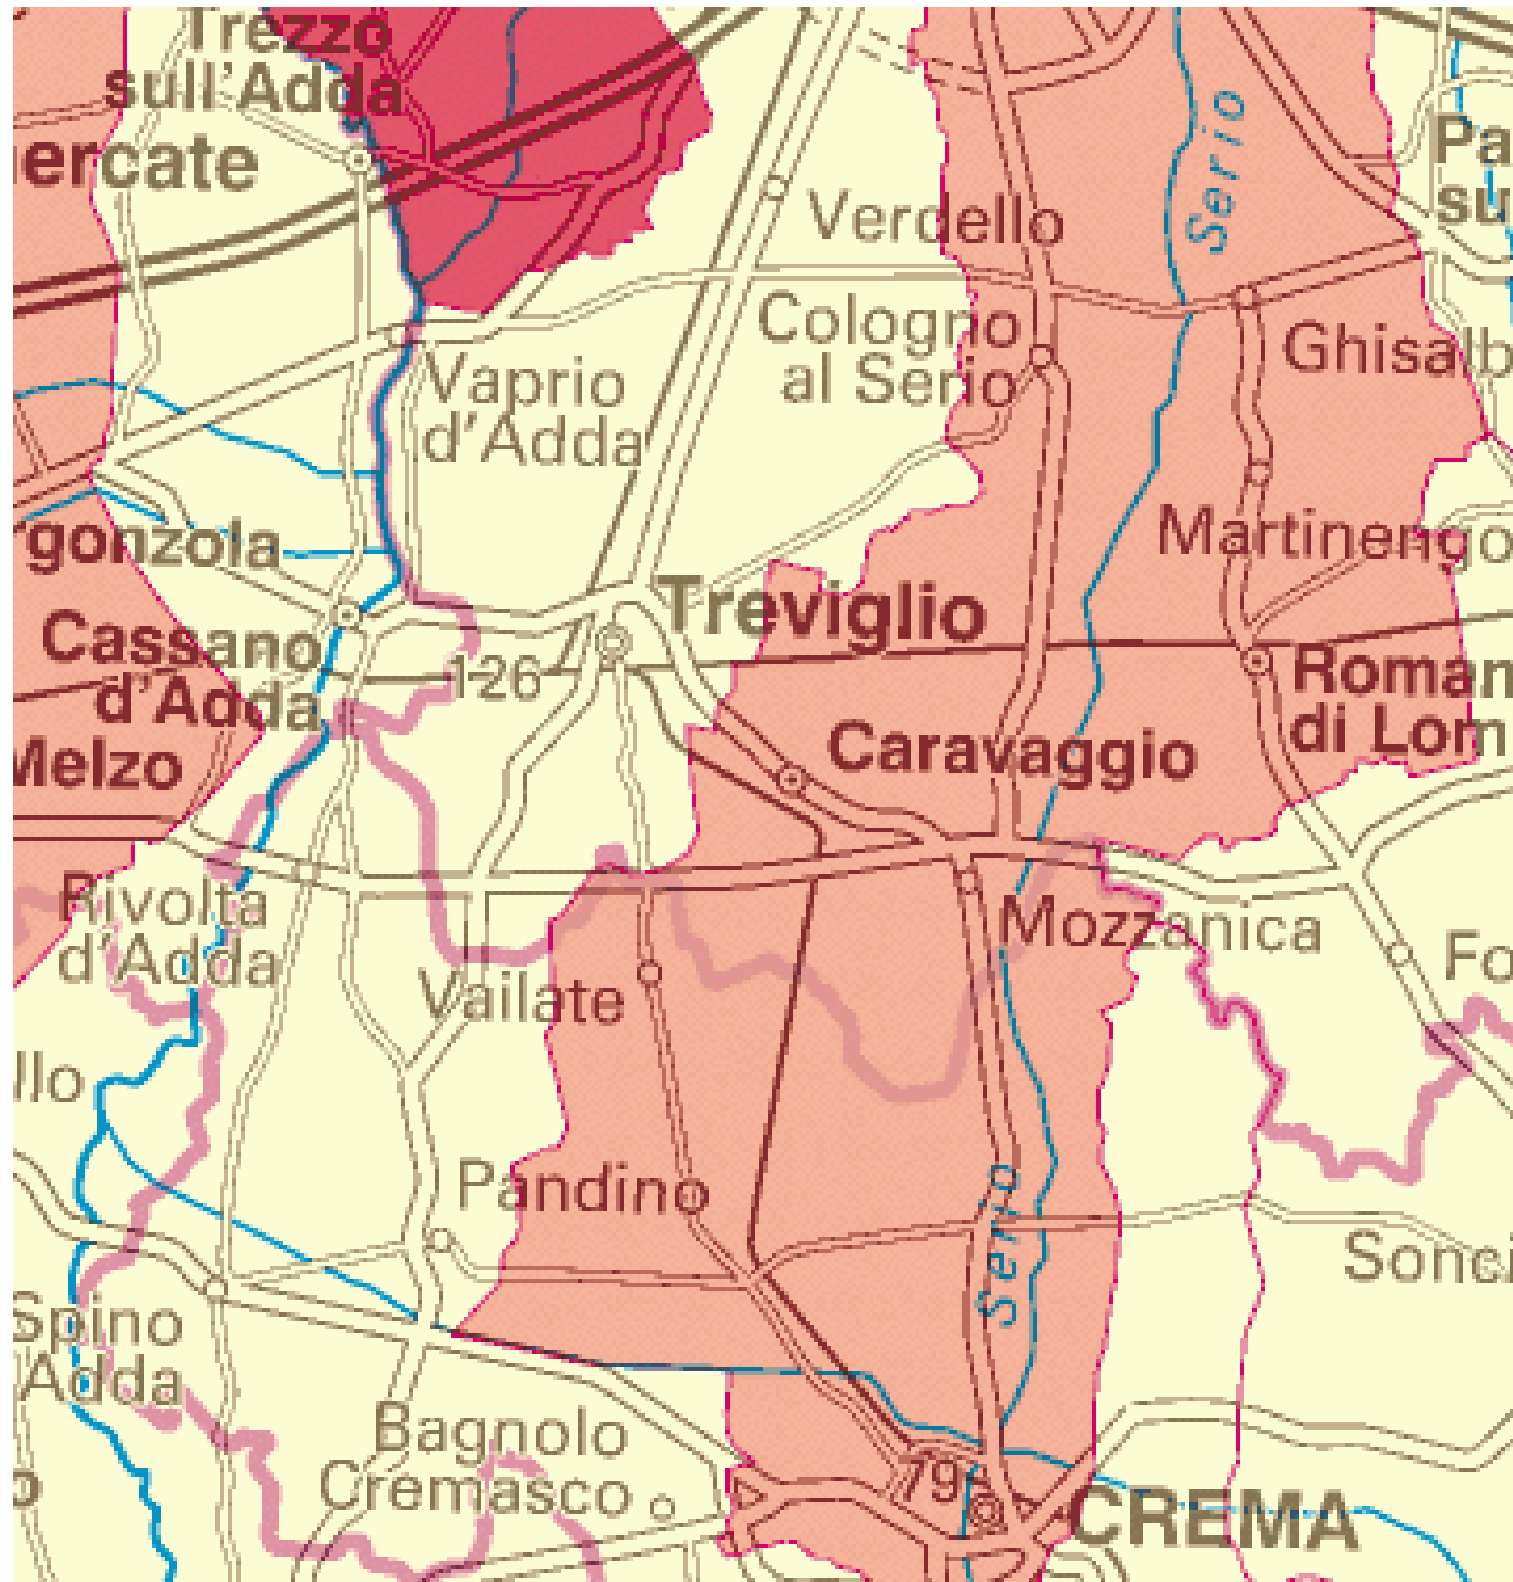

aree di corrvazione dei bacini idrografici

- Caravaggio < 18 ore
- Trevigio superiore alle 24 ore