Dati barratura: 400/230V – 50Hz – Ik = 15,522 kA – Id: 3 A

NUOVO INTERRUTTORE DA
INSTALLARE NEL QUADRO ESISTENTE

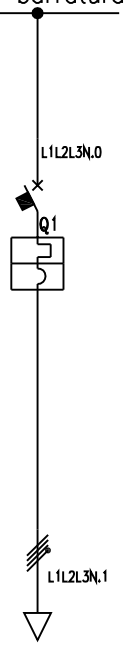

Icc Max [kA]	: 16
TENS. NOM. DI IMPIEGO [V]	: 400
POTENZA INSTALLATA [Kw]	: 84
FREQUENZA [Hz]	: 50
GRADO DI PROTEZIONE	: IP55
LOCALE : ---	
SISTEMA	: TT
MATERIALE: Isolante	

NUMERO UTENZA			A 1						
DESTINAZIONE / UTENZA			Quadro Centrale Geotermica						
POTENZA kW			84						
CORRENTE A			110						
INTERRUTTORE o SEZIONATORE	Marca		BTicino						
	Tipo		T7134BA/160						
	R.Termico (max/min/reg) A		160/100/160						
	R.Magnetico (max/min/reg) A		---/---/1.600						
	Curva		N.C.						
	Pot. Int. kA / Idn		25/---						
	Back-up		NO						
DISTRIBUZIONE			Quadripolare						
LINEA di POTENZA	Tipo cavo		FG7R						
	Formazione		3(1x95)+(1x50)						
	Lunghezza		25						
	Portata Iz		161						
	C.d.t. tot. (In) %		0,54						
	C.d.t. tot. (Ib) %		0,35						

DESCRIZIONE
Stralcio Quadro Sottocontatore

STUDIO PALA
DI EROS PALA PER. IND.
STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
VIA MORENGO, 262 TEL. 0363/382544
24040 PAGAZZANO FAX 0363/705289
INFO@STUDIOPALA.IT WWW.STUDIOPALA.IT

COMMITTENTE
COMUNE DI CALVENZANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
CALVENZANO (BG)

FOGLIO 2 DI 2
Circuito
041-12Q01 N.° disegno

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E/O LA TRASMISSIONE A TERZI, ANCHE PARZIALE, DEL PRESENTE DISEGNO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE (Art.2575c.c.)