




NUMERO UTENZA		B 18	B 19	B 20	B 21				
DESTINAZIONE / UTENZA		Regolatori Pompe							
POTENZA	kW								
CORRENTE	A								
INTERRUTTORE o SEZIONATORE	Marca	Bticino							
	Tipo	GB813/10kC							
	R _{termico} (max/min/eq) A	---/---/10							
	R _{magnetico} (max/min/eq) A	---/---/88							
	Curva	C							
	Pot. int. kA / Idn	10/0,03 – Cl. AC							
DISTRIBUZIONE	Back-up	NO							
		Monofase L2+N							
LINEA di POTENZA	Tipo cavo	FG70R							
	Formazione	1(3C1,5)							
	Lunghezza	5							
	Portata Iz	18							
	C.d.t. tot. (In) %	1,32							
C.d.t. tot. (Ib) %		0,36							

DESCRIZIONE
Quadro Centrale Geotermica

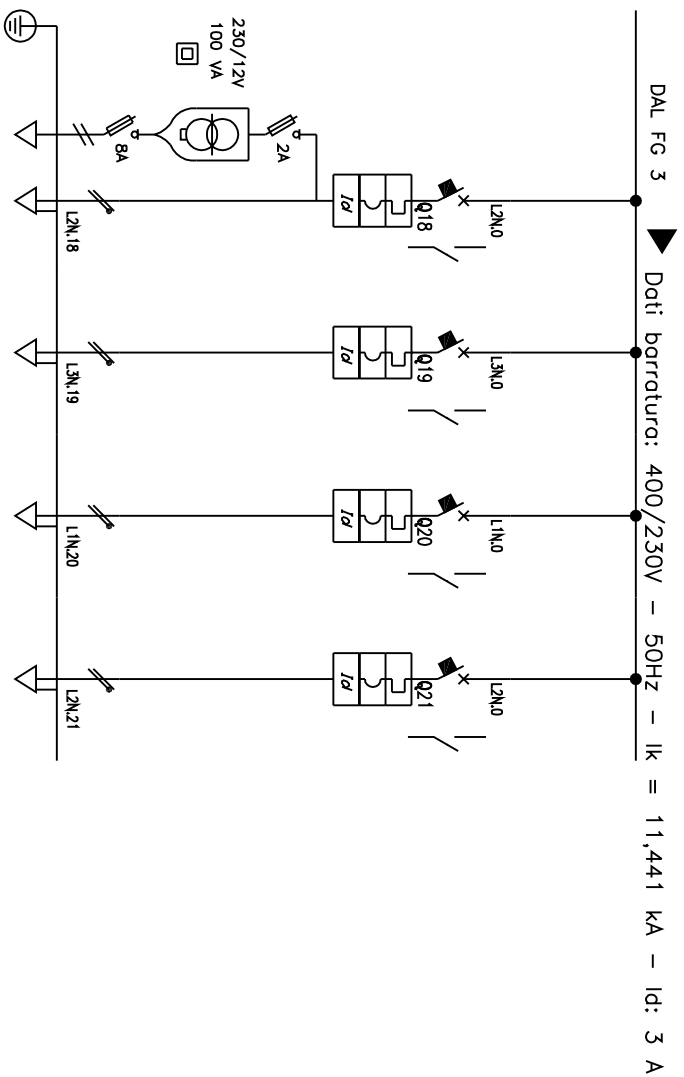

STUDIO PALA
DI EROS PALA PER. IND.

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
VIA MORENO, 262
24040 PIAZZAZANO
INFO@STUDIOPALA.IT
WWW.STUDIOPALA.IT

COMMITTENTE
COMUNE DI CALVENZANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
CALVENZANO (BG)

Disegno
041-12Q10
N° disegno