

COLLEGAMENTO CIRCUITI AL QUADRO GENERALE ESISTENTE Q2





ETICHETTA ESISTENTE	NUOVA ETICHETTA	CIRCUITO	ELEMENTI inter., protezione in Q2	NUOVA dorsale	NUOVA derivazioni terminale
luce spogliatoio femmine	luce spogliatoi sinistra	Q2.LB	1P-N - In 6A - Id 0.03 A	2.5 mmq	1.5 mmq
asciscapellati 1 spogliatoio maschi	prese spogliatoio 1 SINISTRA	Q2.B1	1P-N - In 16A - Id 0.09 A	6 mmq	2.5 mmq
asciscapellati 2 spogliatoio maschi	prese spogliatoio 2 SINISTRA	Q2.B2	1P-N - In 16A - Id 0.09 A	6 mmq	2.5 mmq
		n° circuiti raggruppati da rispettare per le dorsali			6
		n° circuiti raggruppati da rispettare per le derivazioni terminali			3

Tipologia cavi (vedi relazione per maggiori dettagli)

cavo unipolare FS17 450/750V Cca-s3,d1,a3

cavo multipolare, provvisto di conduttore di protezione.

FG16OM16 06-1KV Cca-s1b,d1,a1

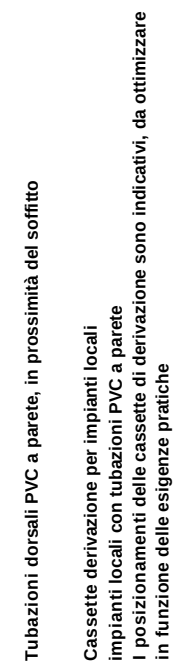

**IMPIANTO CON TUBAZIONI PVC A PARETE PER TUTTI GLI AMBIENTI
E COMPONENTI PER POSA A PARETE**

E COMPONENTI PER POSA A PARETE

Gradi di protezione minimi IP richiesti:

Impianti nei locali doccia _____ IP 44

Impianti negli spogliatoi _____ IP 41

Impianti nel disimpegno, ingresso e altri locali

In ogni caso, per tutti gli ambienti:

Apparecchi illuminanti _____ IP 44

Sistema di distribuzione a vista tubazioni / cassette IP 44

COMUNE DI CALVENZANO
provincia di Bergamo

P.I. Paolo Casazza

via Cimbaridi 32 - Cassano d'Adda - MI-

Albo P.I. Milano n. 4962

paolocasazza

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
IMPIANTO ELETTRICO

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO SERVIZI PALESTRA E TENNIS
refacimento impianto elettrico secondo DM 37/2008.

GIUGNO 2018

CODICE PROGETTO: CALVENZANO relazione spogliatoi palestra 2018

